

## BIJSLUITER vervangen serviceboiler

Bij het vervangen van de combi-boiler kunnen zich vier verschillende situaties voordoen.

Deze situaties zijn als volgt te omschrijven:

### Toestel met combi-boiler in PUR schuim uitvoering.

De leidingen zijn voorzien van aangelaste kniekoppelingen met een niet afneembare wartel. De nieuw te plaatsen boiler is niet meer in de PUR uitvoering en heeft geen draadaansluitingen.

De aanvoer en retourleiding die vanaf de linkerkzijde van het toestel komen, moeten vanaf het einde van de knie zover worden ingekort, zodat een standaard kniekoppeling  $\varnothing 28$  (niet meegeleverd) aan de boiler kan worden aangesloten.



De kniekoppeling  $\varnothing 28$  wordt gemonteerd:

- aan de boilerzijde met een ANBO  $\varnothing 28$  knelring en
- op de aanvoer- en retourleiding met een ANBO  $\varnothing 26-28$  knelring.

Indien nodig is er een retourleidingdeel afzonderlijk te bestellen:

S4208810 VR/HR39-48

S4227610 VR/HR18-33

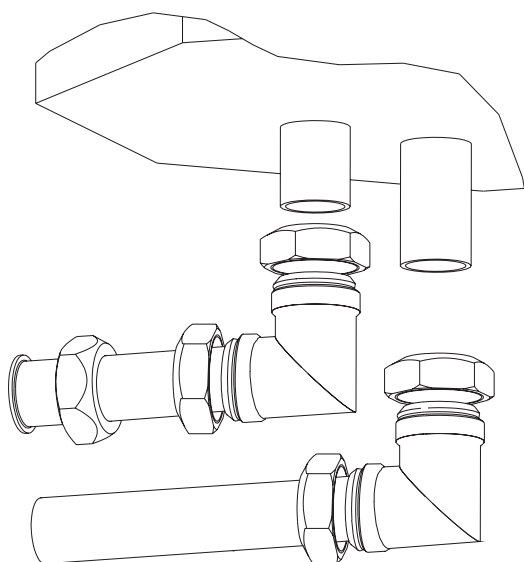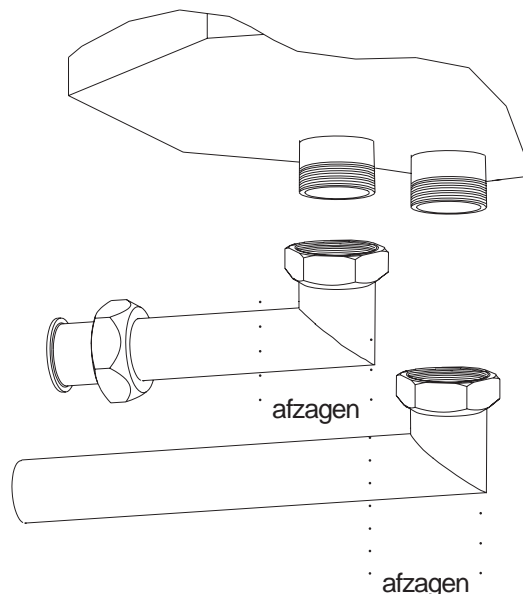

### Toestel met combi-boiler in hardschuim uitvoering met ANBO kniekoppeling.

De leidingen zijn voorzien van kniekoppelingen met een knelring.

De aanvoer- en retourleiding, die vanaf de linkerkzijde van het toestel komen, moeten voorzien worden van de nieuwe meegeleverde knelringen.

De kniekoppeling  $\varnothing 28$  wordt gemonteerd:

- aan de boilerzijde met een ANBO  $\varnothing 28$  knelring en
- op de aanvoer- en retourleiding met een ANBO  $\varnothing 26-28$  knelring.

Indien nodig is er een retourleidingdeel afzonderlijk te bestellen:

S4208810 VR/HR39-48

S4227610 VR/HR18-33

**Toestel met combi-boiler in hardschuim uitvoering met leiding met aangelaste knie.**


De leidingen zijn voorzien van aangelaste kniekoppelingen met een knelring.

De boiler wordt gemonteerd met de meegeleverde ANBO  $\varnothing 28$  knelringen.

Indien nodig is er een retourleidingdeel afzonderlijk te bestellen:

S4208810 VR/HR39-48

S4227610 VR/HR18-33

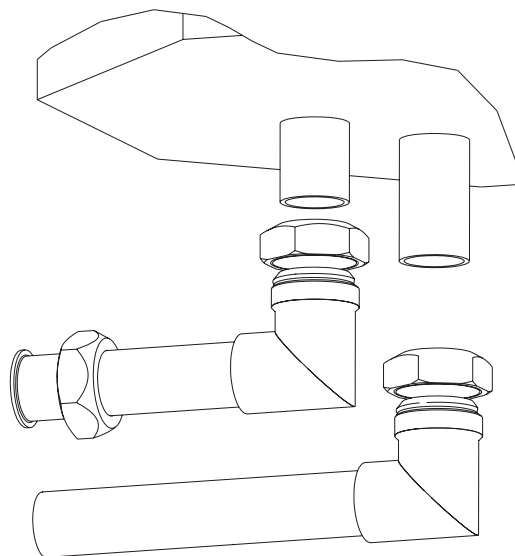

**Toestel met combi-boiler in hardschuim uitvoering met O-ring afdichting.**

Standaard zijn de leidingen voorzien van een aangelaste kniekoppeling met een o-ring afdichting. Hier kan de boiler op gemonteerd worden. Vervang altijd de rubber O-ringen!

